



# INFORME SOSTENIBILITAT CAPDEPERA ANY 2007

## 1. POBLACIÓ


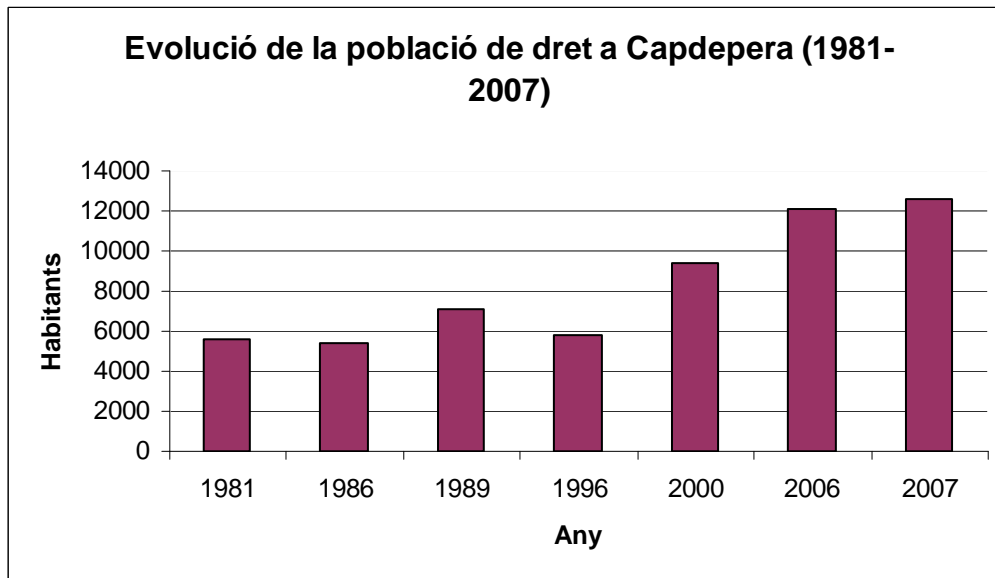


ANY	Nº Habitants dret	Nº Habitants de fet
1981	5593	5605
1986	5399	6893
1989	7131	7141
1996	5823	22143
2000	9417	24929
2006	12137	23229
2007	12636	27046


Població de fet utilitzant l'indicador de residus urbans produïts per persona i dia (mitjana estatal: 0,0012 tones/persona/dia)

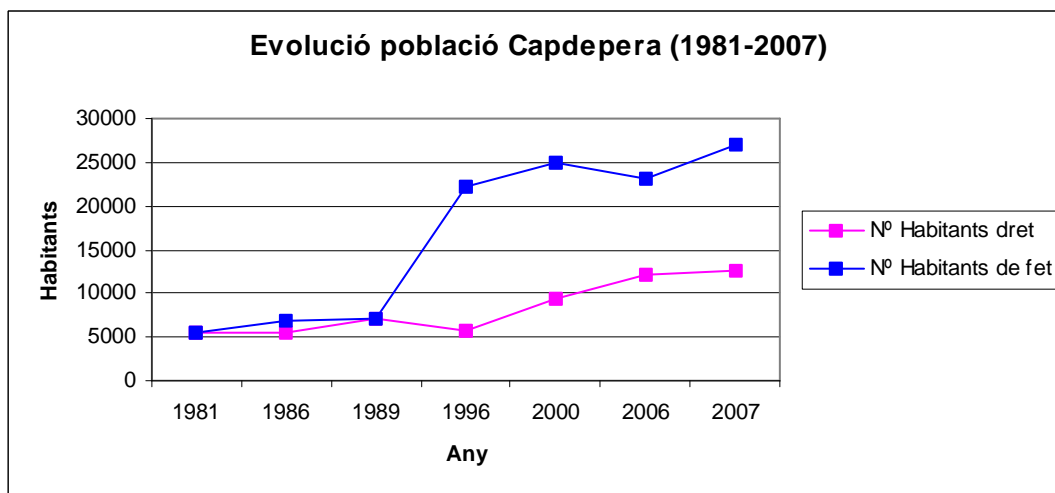

Edat	Nº homes	Nº dones	Total
0 a 15			1896
16-64			8928
Més de 64			1812
TOTAL	6443	6193	12636

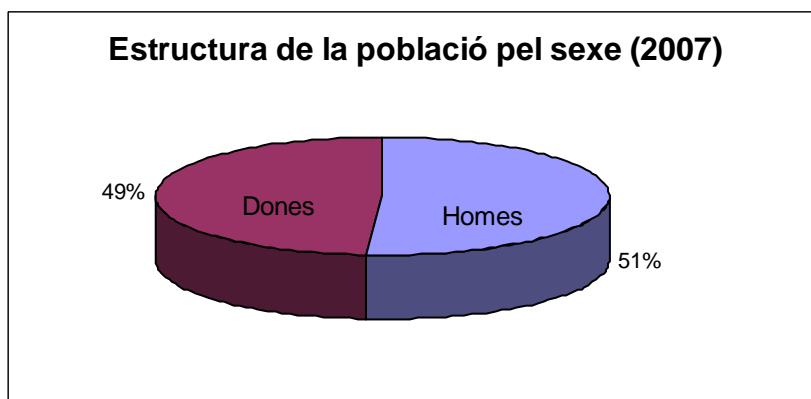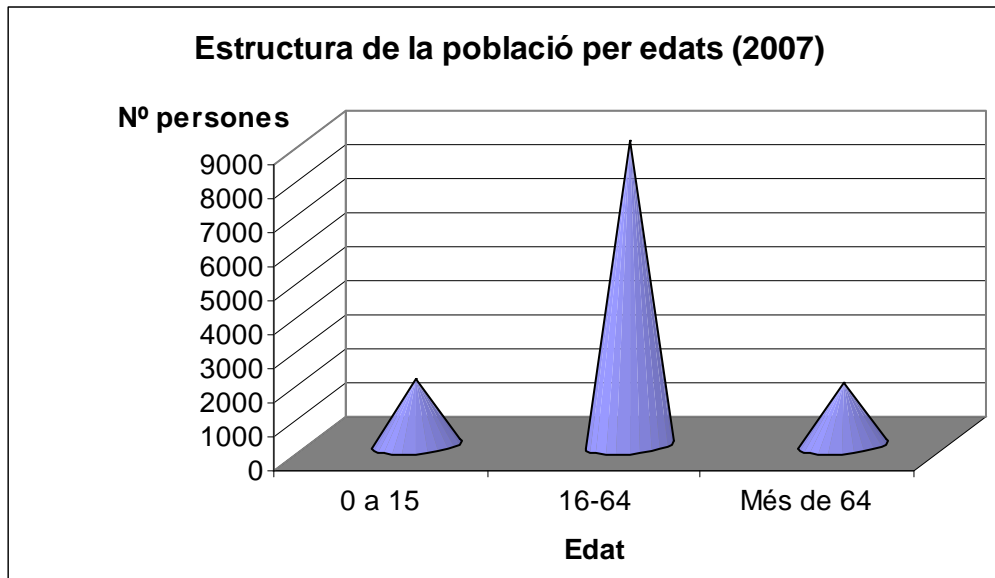


Nº immigrants	Reste
4241	8395

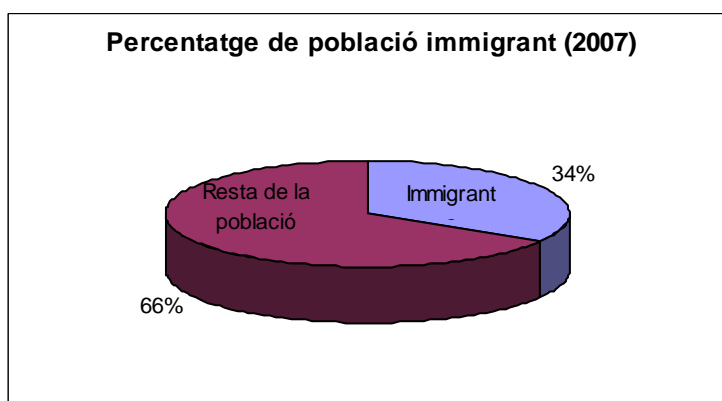

## 2. SECTORS ECONÒMICS


### Mitjanes anuals de les persones aturades al municipi de Capdepera

	1994	2000	2006	2007
Homes	133	96	166	176
Dones	184	169	251	248
<b>TOTAL</b>	<b>317</b>	<b>256</b>	<b>417</b>	<b>424</b>

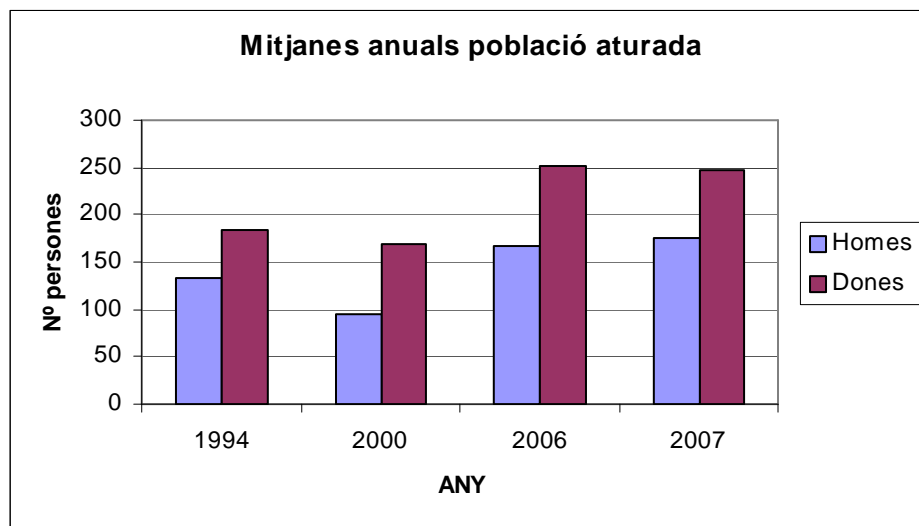

### Evolució del nombre d'aturats a Capdepera


	1994	2000	2006	2007
<b>Gener</b>	560	472	749	766
<b>Febrer</b>	546	441	662	711
<b>Març</b>	460	356	575	550
<b>Abril</b>	347	164	285	311
<b>Maig</b>	176	92	174	191
<b>Juny</b>	125	64	144	166
<b>Juliol</b>	122	75	163	168
<b>Agost</b>	129	85	170	181
<b>Setembre</b>	133	101	185	193
<b>Octubre</b>	263	251	337	342
<b>Novembre</b>	476	551	771	753
<b>Desembre</b>	469	527	803	767

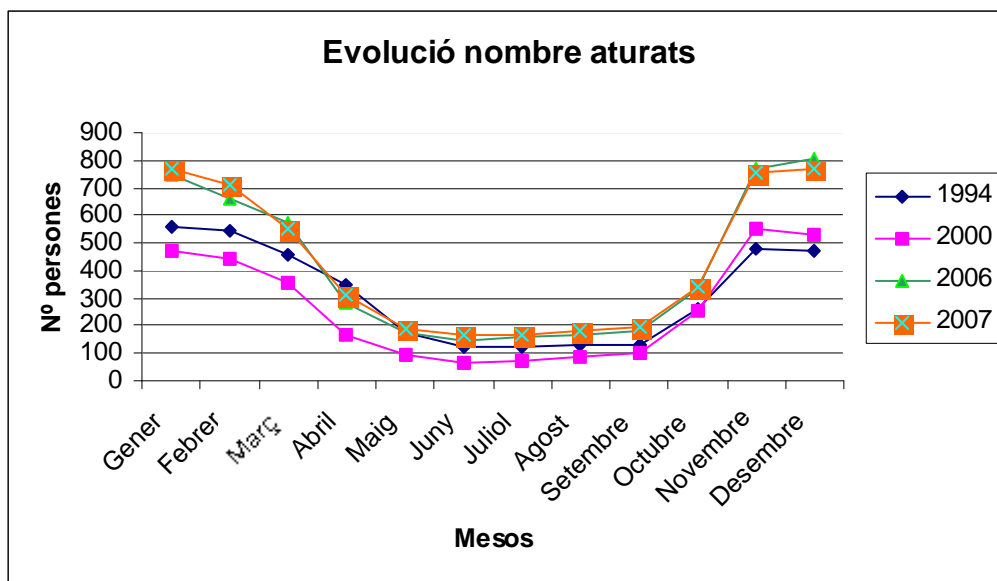

### 3. TURISME


#### Percentatge d'ocupació mitjana a Capdepera

	1997	2000	2006	2007
Gener	5,48	7,3	32,1	0
Febrer	20,47	11,8	38,4	0
Març	45,13	19,7	60	64,4
Abril	42,93	60,4	54	44,3
Maig	80,67	65,2	56,6	46,5
Juny	86,49	77,1	67,8	69,3
Juliol	86,2	85,2	77,1	89,8
Agost	97,6	89,5	87,9	96,8
Setembre	87,8	86,6	77,6	69,6
Octubre	66,9	59,2	59,4	46,7
Novembre	5,4	6,1	0	0
Desembre	5,3	4,1	0	0

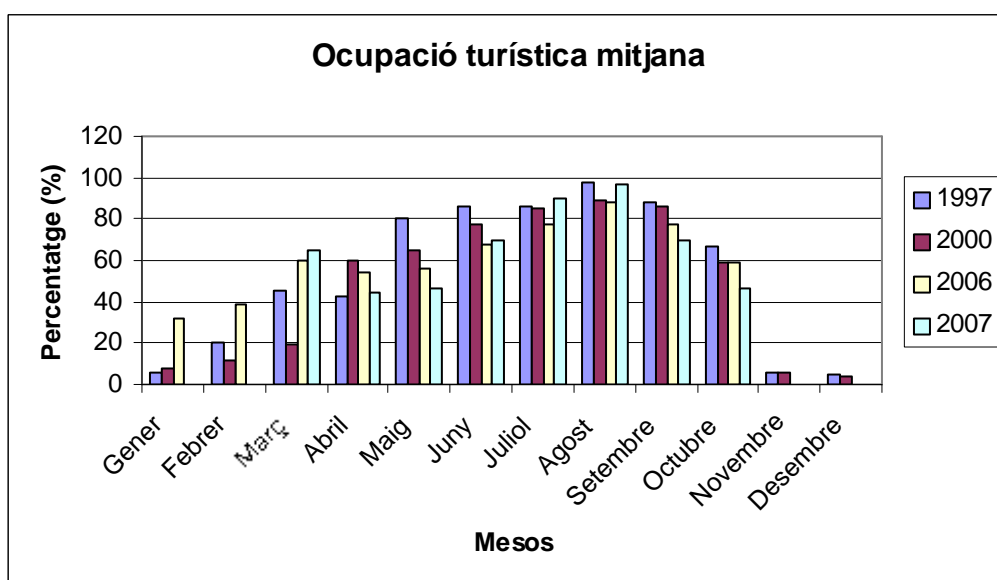

### Nº places turístiques ofertades a Capdepera


ANY	1994	2002	2006	2007
Nº places	17883	18111	18707	18571

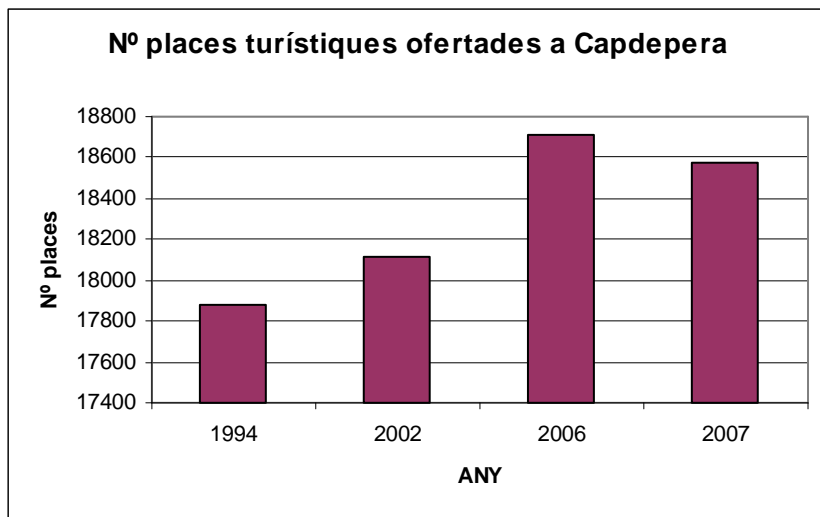

## 4. ENERGIA

### Consum energia elèctrica (Gwh)


ANY	Consum energia (Gwh)
1996	46046
2000	68165
2006	61908
2007	83474

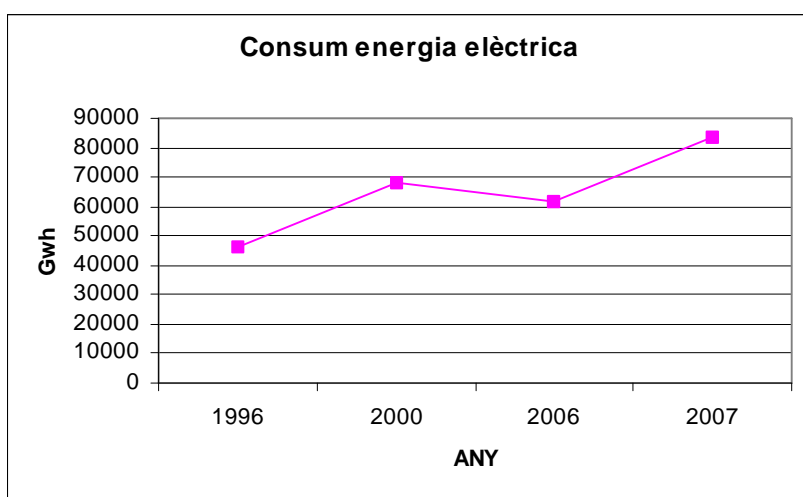

## 5. AIGUA

ANY	Consum d'aigua anual (m3)
1996*	1380827
1999*	1837172
2006	2110773
2007	2058291


\*= Només inclou les empreses Aigües Capdepera i Aigües Canyamel

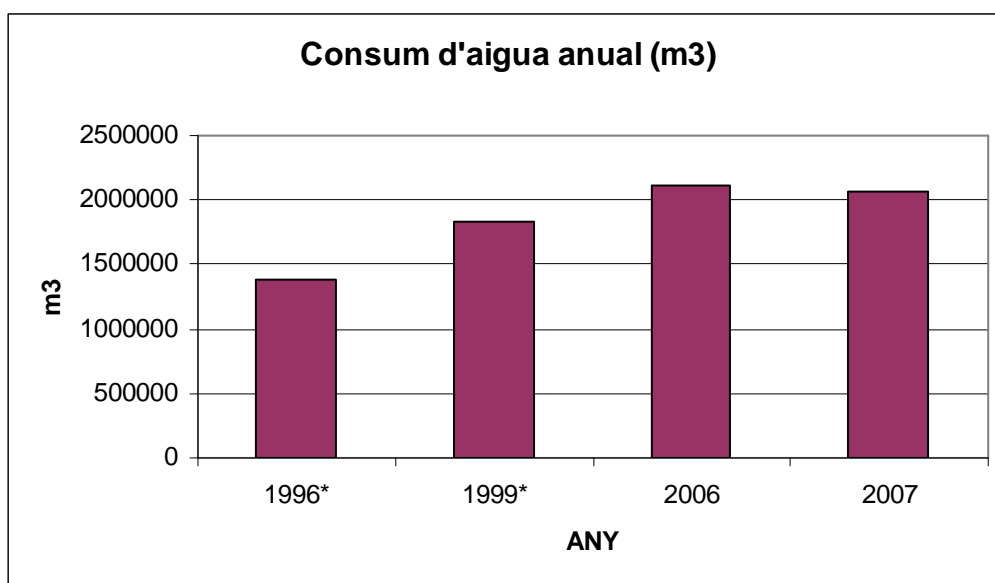

\*= Només inclou les empreses Aigües Capdepera i Aigües Canyamel


### Consum d'aigua per habitant de fet i dia\*


ANY	l/hab-dia
2006	218,83
2007	208,5

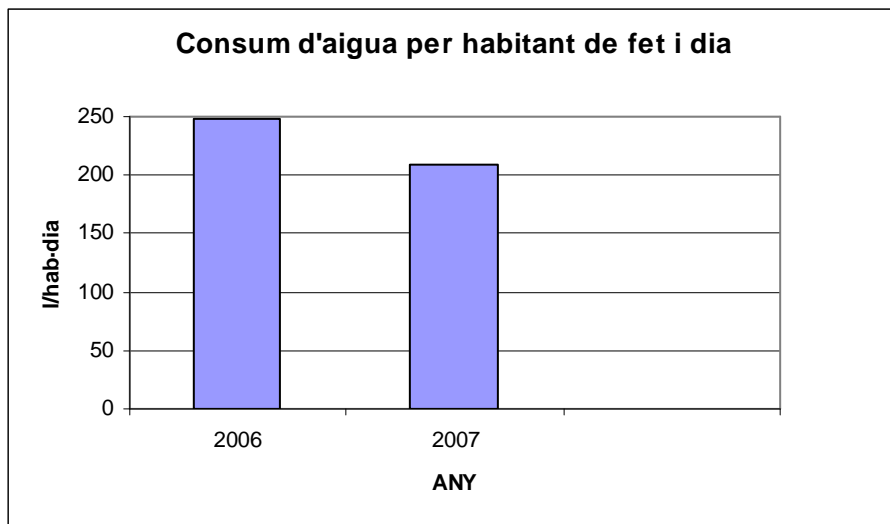

### Pèrdues d'aigua total (%)

	Extrets (m3)	Facturats (m3)	Pèrdues (m3)	Pèrdues (%)
2006	2491951	2110773	381178	15,30%
2007	2455345	2058291	397054	16,17

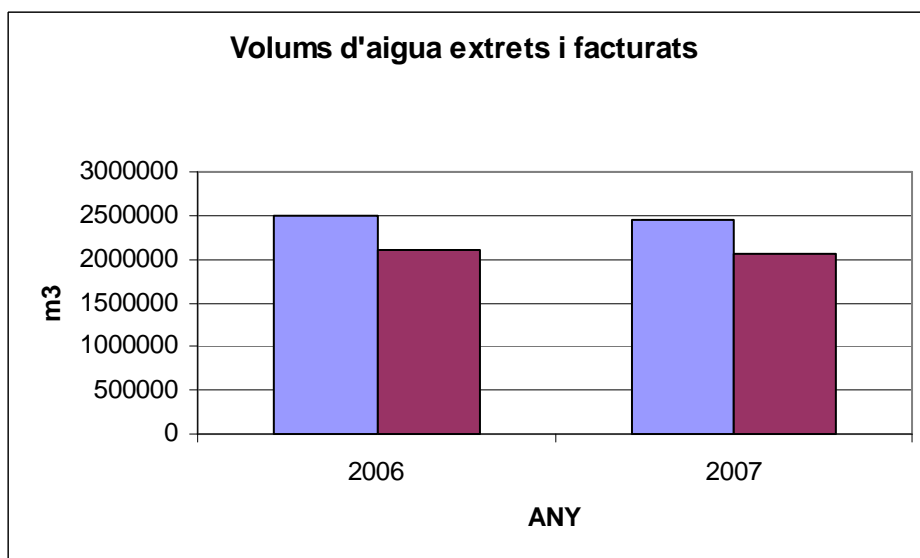


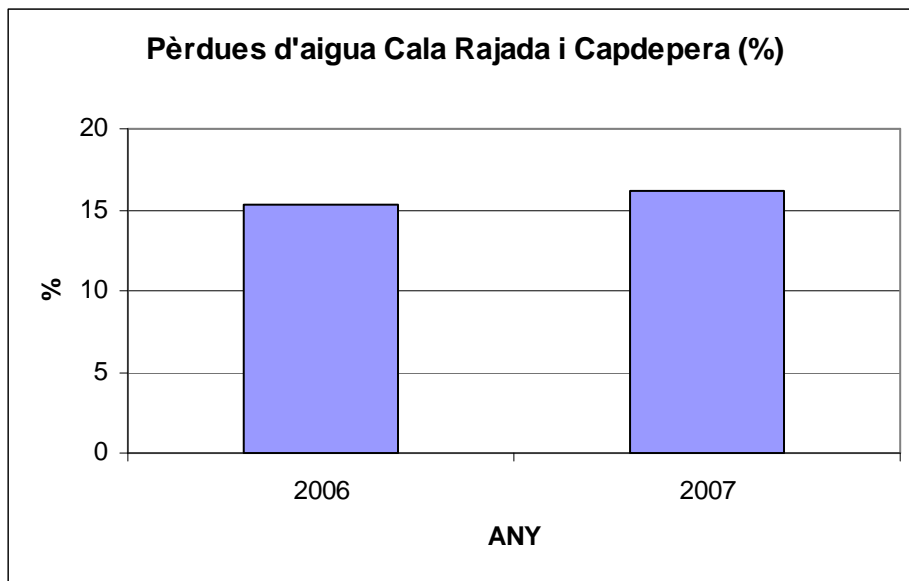

## 6. RESIDUS

### Establiments adherits a la recollida selectiva porta a porta


ANY	Nº
2002	187
2006	325
2007	369

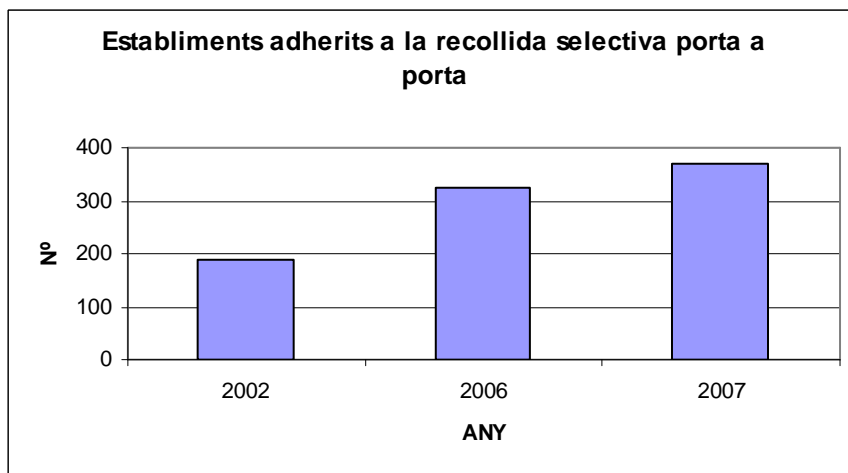




### Evolució del total de Residus que s'incineren a Capdepera

ANY	Quantitat (tones)
1996	9743
2000	10969
2006	10221
2007	10310

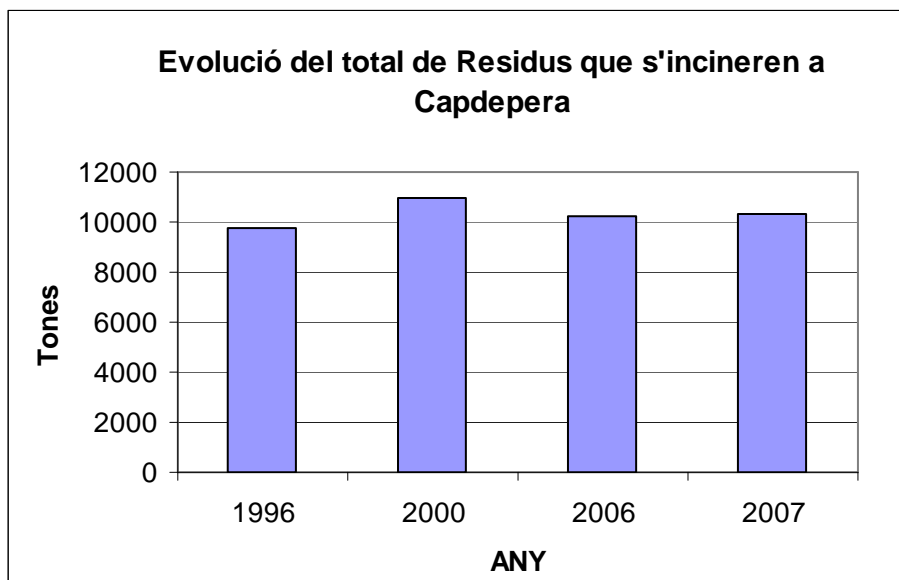


### Valors totals anuals de la recollida selectiva de vidre

ANY	Tones
1996	34,15
1998	211,4
2000	270,2
2001	475,28
2006	638,36
2007	678,56

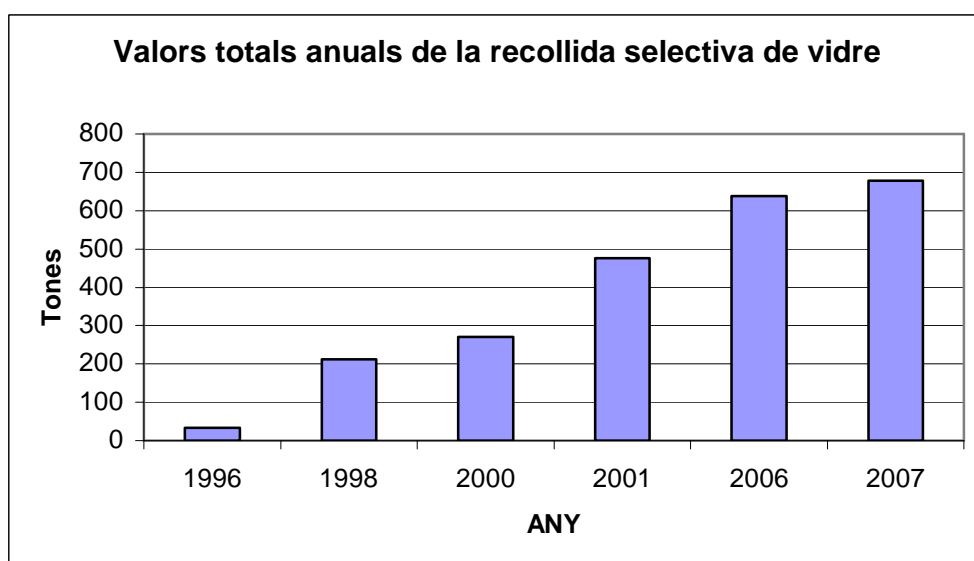


### Valors totals anuals de la recollida selectiva de paper-cartó

ANY	Tones
1996	30,25
1998	149,89
2000	244,74
2001	341,84
2006	599,32
2007	689,42

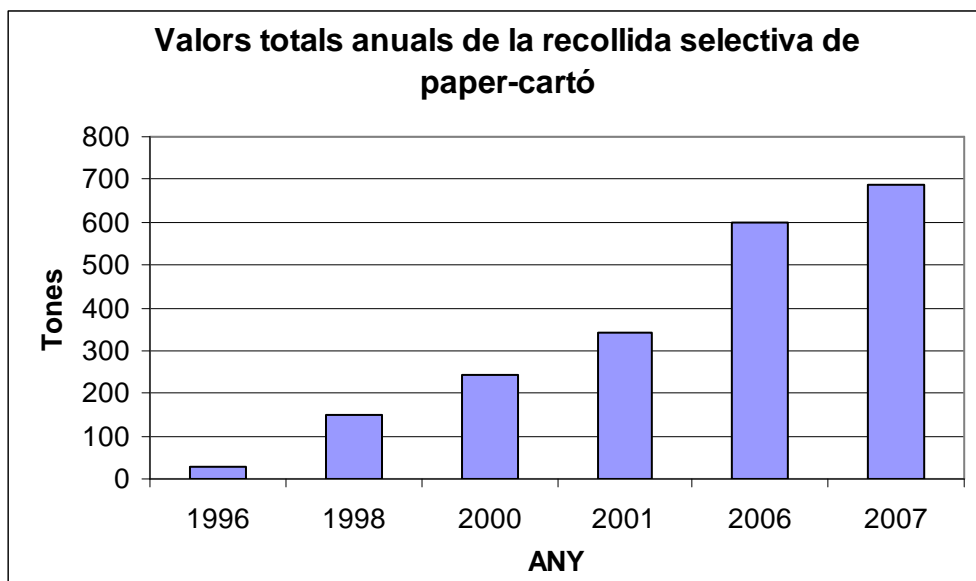

### Valors totals anuals de la recollida selectiva d'envasos lleugers


ANY	Tones
2006	121,55
2007	165,33

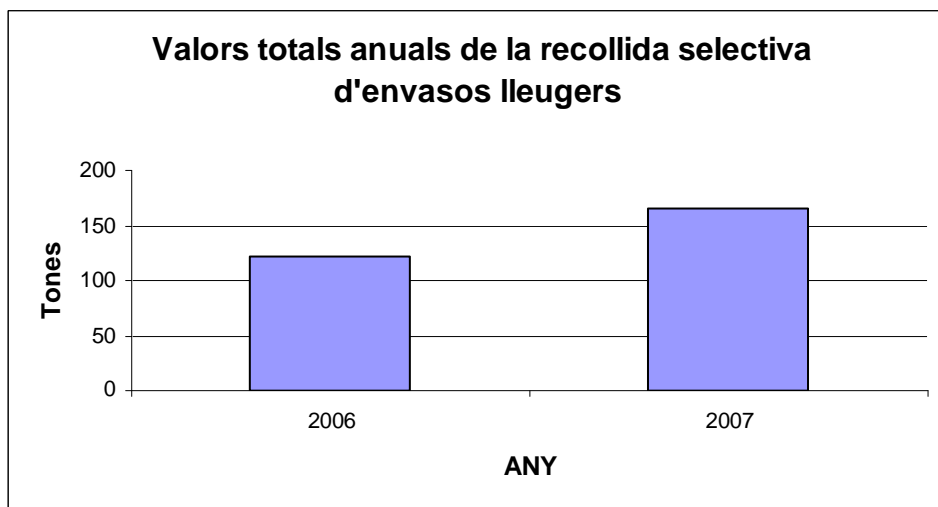


## 7. URBANISME

### Planejament urbanístic

	Ha	%
Sòl urbà	518	9,42
Sòl urbanitzable	67	1,22
Sòl rústic comú	2729	49,61
Sòl rústic protegit	2187	39,76

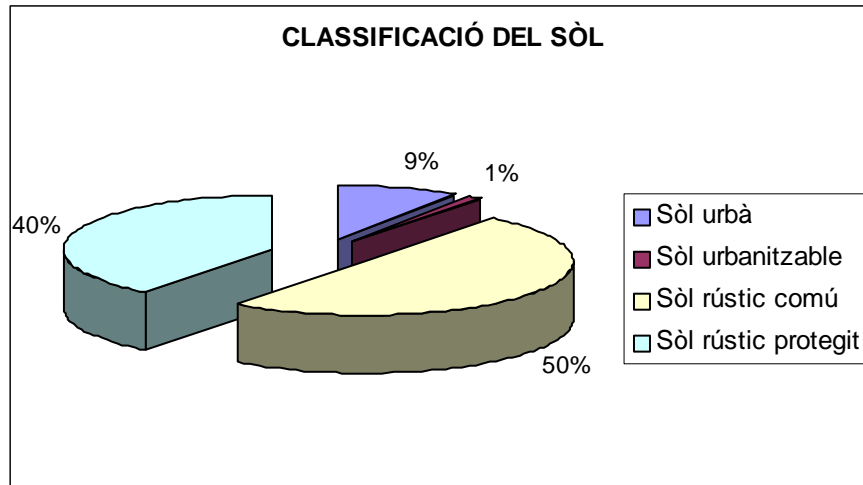

Font: Normes Subsidiàries del 86

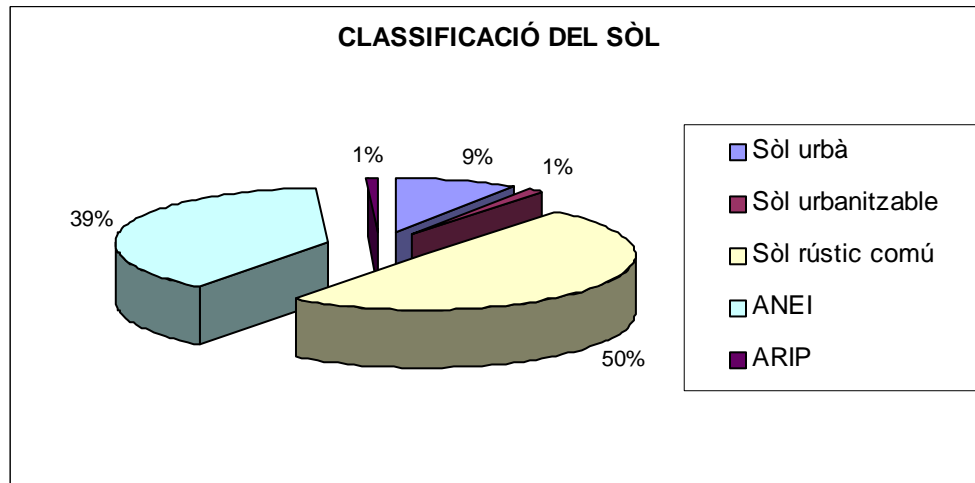


### CREIXEMENT URBANÍSTIC

#### Projectes visats de Capdepera

ANY	Nº
1996	141
1997	618
1998	918
1999	584
2000	295
2001	319


2002	95
2003	55
2004	110

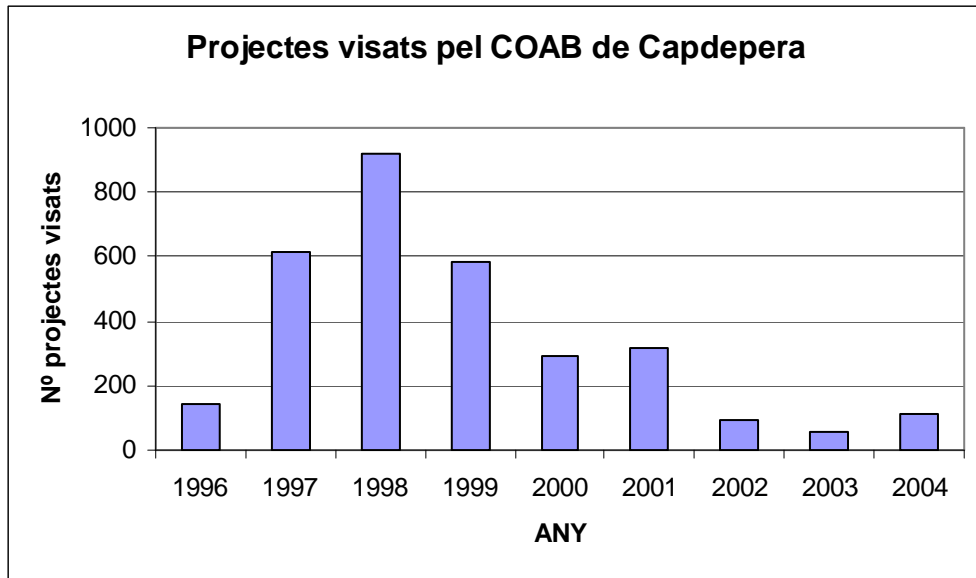

Font: Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears

**Nº llicències obres concedides per l'Ajuntament**

ANY	Nº
1995	100
1997	160
1998	60
2000	70
2006	122
2007	110

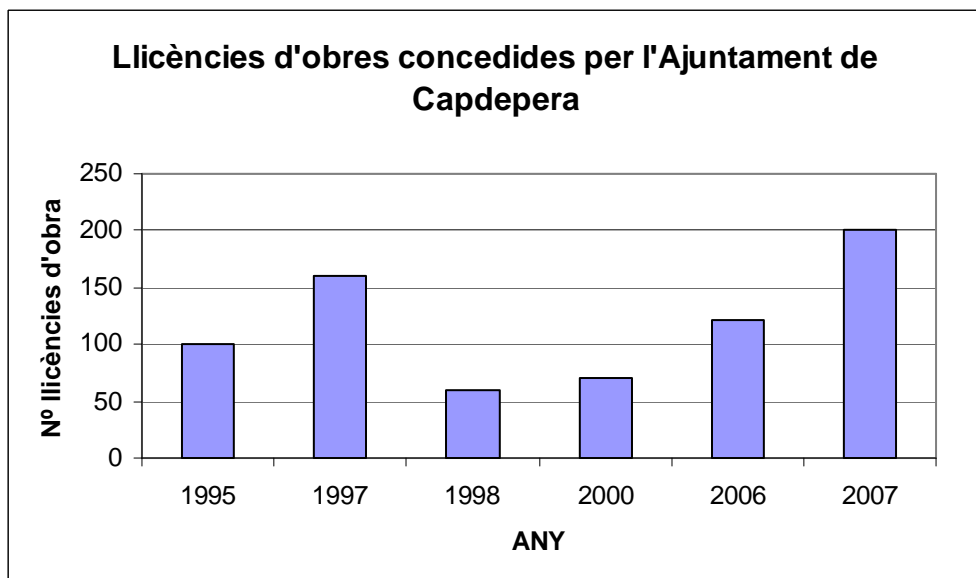

## 8. SANEJAMENT

### EDAR CAPDEPERA (M3)

	1995	1998	2000	2006	2007
Mitjana mensual	113294	140514	196087	144160	113222
TOTAL anual	1359526	1686170	2353038	1729917	1358667

### EDAR CANYAMEL (M3)


	1995	1998	2000	2006	2007
Mitjana mensual	28647	34094	12362	12851,58	14198
TOTAL anual				154219	170376

### EDAR FONT DE SA CALA (M3)


	1995	1998	2000	2006	2007
Mitjana mensual	9605	13601	20682	12358,58	12261,4
TOTAL anual	115263	163211	248188	148303	147137

### AIGUA REUTILITZADA (M3/ANY)

	%	
	2006	2007
CAPDEPERA	11,55	15,55

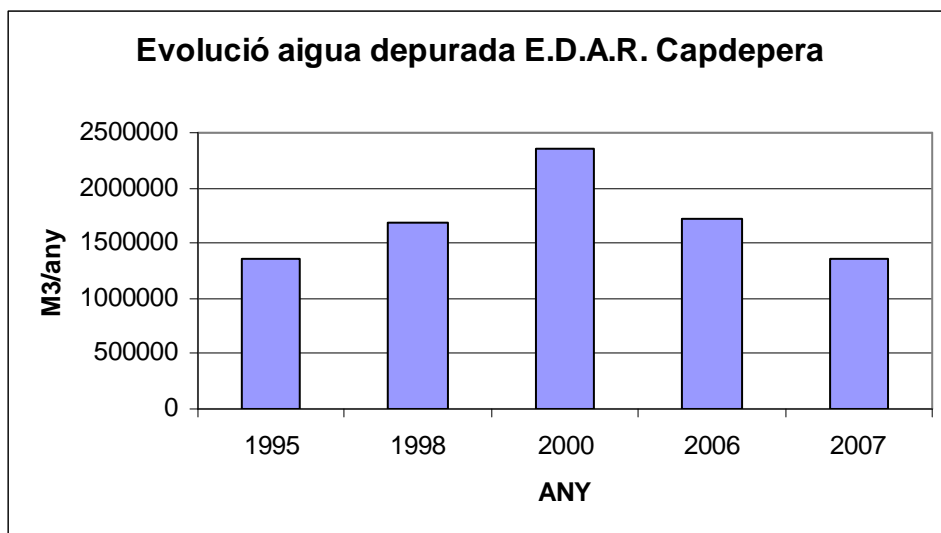

### EVOLUCIÓ MITJANA MENSUAL AIGUA DEPURADA A CAPDEPERA

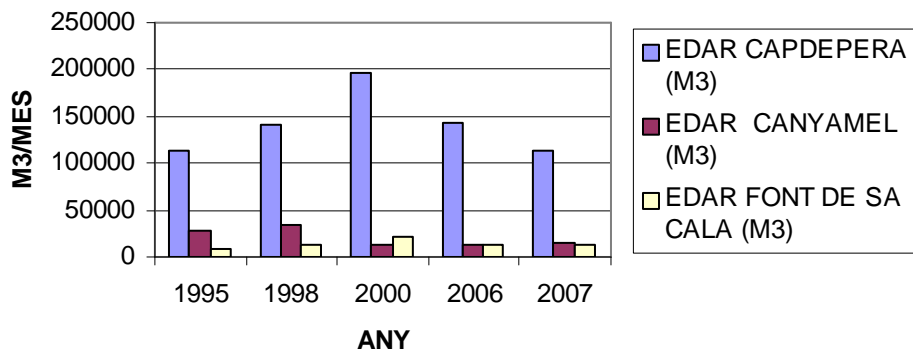

### AIGUA REUTILITZADA

